



# **РУКОВОДСТВО**

**ПО СБОРКЕ**

**НАВЕСНОГО 19" ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

**МОСКВА  
2013**

## Назначение


19" шкаф для оборудования предназначен для размещения 19" блоков (по МЭК 297).

Шкафы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях в условиях:

- температура окружающей среды от +5°C до +40°C; (исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150)
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре до +25°C;
  - атмосферное давление не ниже 60кПа (450 мм рт.ст.)
- Степень защиты от внешних воздействий – IP30

## Порядок сборки шкафа

Шкаф поставляется в собранном виде с демонтированной задней панелью и не установленным замком. Сборка производится в следующей последовательности:

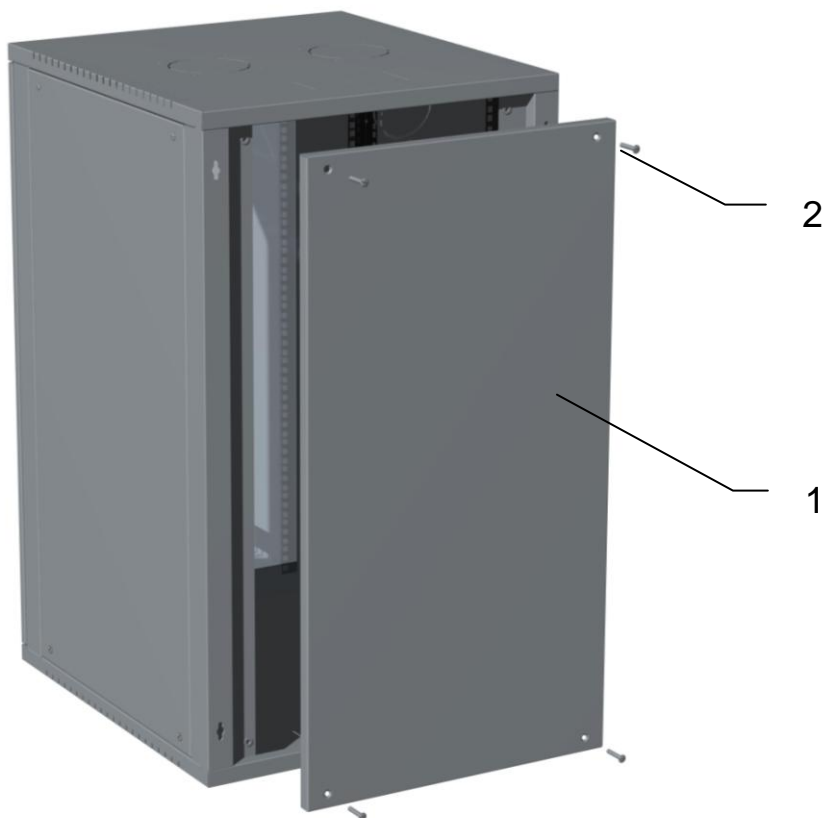

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Панель обшивки                        | - | 1 шт. |
| 2. Винт М6х25, потайной или полупотайной | - | 4 шт. |

Замок с ручкой в двери установить в необходимое положение.

