



ROXTON
professional

РУКОВОДСТВО

ПО СБОРКЕ

НАВЕСНОГО 19" ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

**МОСКВА
2013**

Назначение


19" шкаф для оборудования предназначен для размещения 19" блоков (по МЭК 297).

Шкафы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях в условиях:

- температура окружающей среды от +5°C до +40°C; (исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150)
 - относительная влажность воздуха до 80% при температуре до +25°C;
 - атмосферное давление не ниже 60кПа (450 мм рт.ст.)
- Степень защиты от внешних воздействий – IP30

Порядок сборки шкафа

Шкаф поставляется в собранном виде с демонтированной задней панелью и не установленным замком. Сборка производится в следующей последовательности:

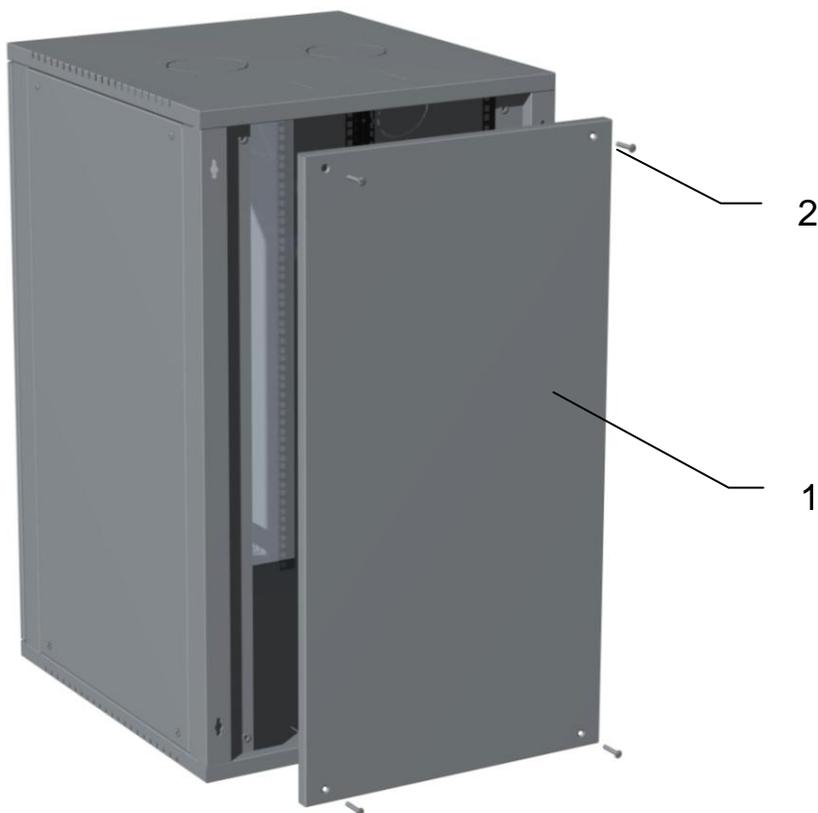

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Панель обшивки | - | 1 шт. |
| 2. Винт М6х25, потайной или полупотайной | - | 4 шт. |

Замок с ручкой в двери установить в необходимое положение.

