

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки акустические АСР-06.1.3 и АСР-06.1.3 исполнение 3, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Блок акустический в исполнении 3 может применяться в системах контроля состояния линии постоянным током.

Блоки акустически могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-06.1.3	АСР-06.1.3 исп.3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	6	6
2	Входная электрическая мощность, Вт	6 / 3 / 1,5	6 / 3 / 1,5
3*	Номинальное входное напряжение, В	30/100/120	100
4	Входное сопротивление, кОм, при напряжении: 30В 100В 120В	0,15 / 0,3 / 0,6 1,67/3,33/6,67 2,4 / 4,8 / 9,6	- 1,67/3,33/6,67 -
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89	89
6	Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300-3500)Гц, не менее	96	96
7	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200 - 12500	200 - 12500
8	Габариты, мм, не более	112x162x70	112x162x70
9	Масса, кг, не более	0,95	0,95

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Блок акустический (ТУ 4371-005-31945214-2014) | - 1 шт.           |
| 2. Паспорт                                       | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка                                      | - 1 комплект      |

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

**Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических характеристик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические в количестве \_\_\_\_\_ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСР-06.1.3		АСР-06.1.3 исполнение 3	
	Децимальный номер	отм	Децимальный номер	отм
30В	ФКЕС 425132.165-01		-	-
100В	ФКЕС 425132.165		ФКЕС 425132.187	
120В	ФКЕС 425132.165-02		-	-

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

[www.meta-spb.com](http://www.meta-spb.com), [meta@meta-spb.com](mailto:meta@meta-spb.com)

## Блок акустический

- АСР - 06.1.3
- АСР - 06.1.3 исп.3


### ПАСПОРТ

Сертификат соответствия  
Техническому регламенту о требованиях  
пожарной безопасности  
**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**



№ С-RU.ПБ34.В.01659

срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019

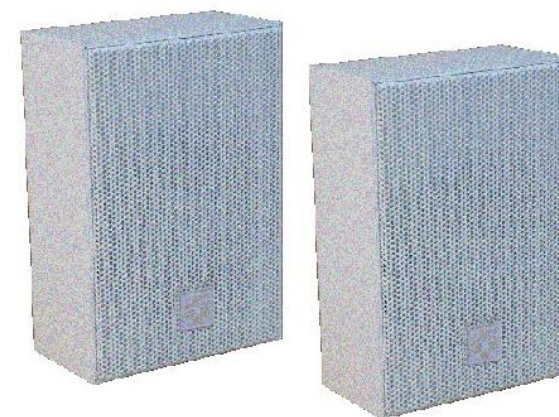

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ